
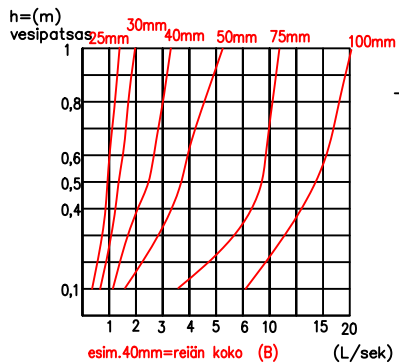
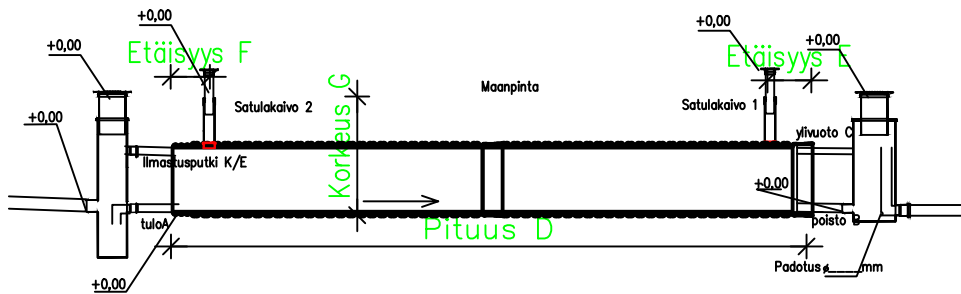



Viivytysjärjestelmä Jita Sn 8 1200/1360 4-linjainen, padotus virtauksensäätökaivossa

HEK 560/500 tai 800/500

VTK 560/500 tai 800/500

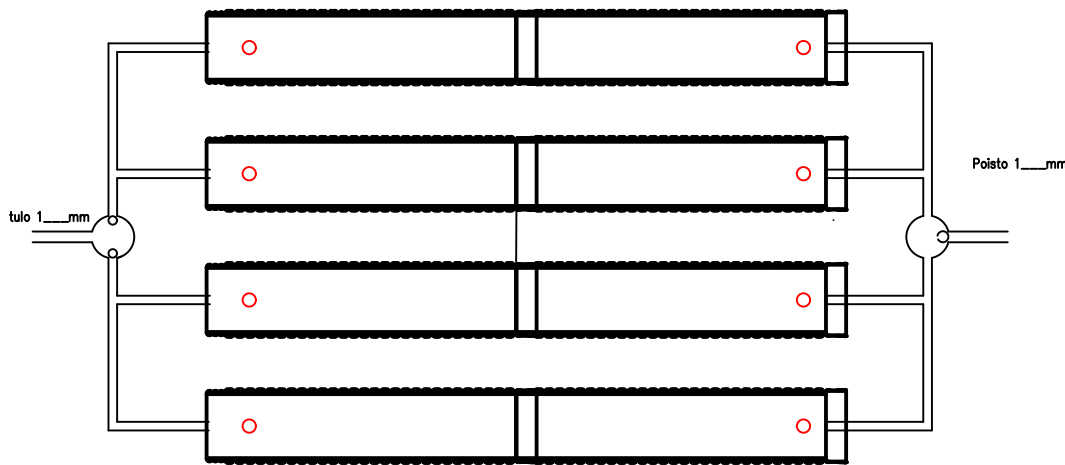

Virtaus l/s eri reikäkoot/vesikorkeus

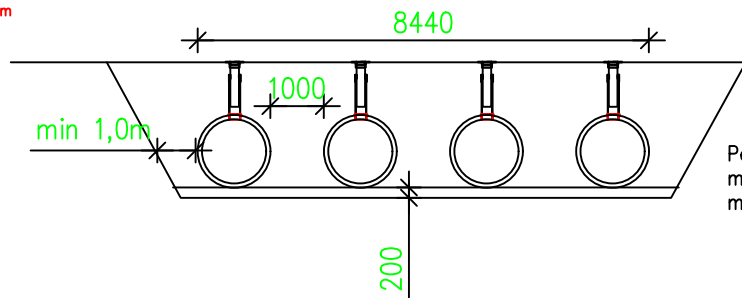

Peitesyvyudet
min 1,0m
max 5,5m

Kaivannot ja täytöt Infra Ryl 16210 mukaisesti

Jita Sn 8 /Viivytys koko 1200/1360 (sisämitta/ulkomitta)

Sn 8, Tulpat pe, (suositeltava pituus 2,9m jaolla)

Tilavuus/ 1 linja (m³)

pituus	5,8m	11,6m	17,4m	23,2m	34,8m	40,6m...
l.D 1200	6,7	13,5	19,6	26,2	39,3	45,8

Putken koko 1200/1360mm

Kokonaistilavuus___m³

Valitse: valittu

Linjojen lukumäärä: 4

Tulo A: 160, 200, 250, 315mm ___mm

Poisto B: 110, 160, 200, 250, 315 ___mm

Yiviuto C: 160, 200, 250, 315mm ___mm

Pituus D: 6, 12, 18, 24 m, ___m

HEK: 560 800 VVK: 560 800

(560 <200 yhteet, 800>250 yhde)

Padotusreikä ___mm

Tiivisteet putkeen

Ei

Kyllä

Satulakaivot (hiekkatiivis): Kyllä/ Ei


Kirjoita mitat (cm)

Satulakaivon1 etäisyys: E: ___

Satulakaivon2 etäisyys: F: ___

Maanpinnan korkeus vesijuoksusta: G: ___

Tarkastuskaivot/putket

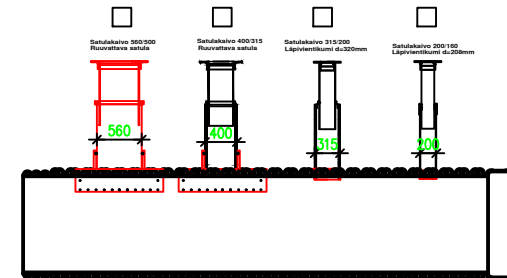

Kosa	Kortti/tila	Tontti / Rno	Rakennuksen tunnus
Rakennustoimenpide			Piirustelaji Juoks. nro
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö Viivytysjärjestelmä Sn 8 4 LINJAINEN, id 1200
			Mittakaavat
Suun. alo	Työ No	Piir.No	Muutos
Päiväys	Yhteyshenkilö		



Jita OY
Lakarintie 10, 34800 VIRRAT
Puh. (03) 475 6100
info@jita.fi